


MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	INSTALACIONES DE ENLACE ESQUEMAS	ITC-BT-12
		Página 4 de 4

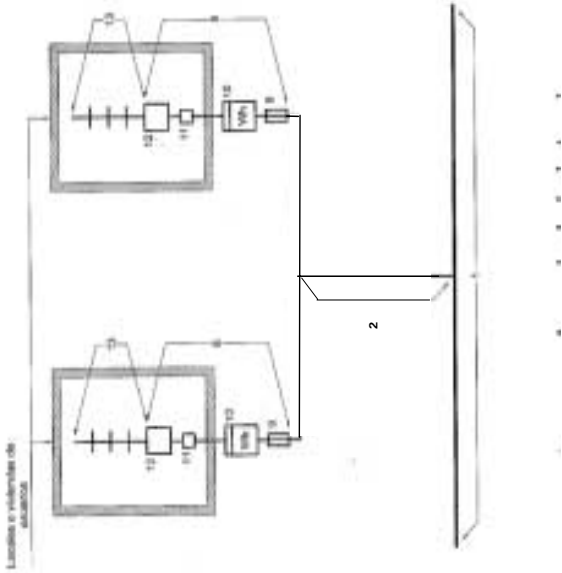


Esquema 2.2.1. Para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar

2.2.2 Colocación de contadores en forma centralizada en un lugar

Este esquema es el que se utilizará normalmente en conjuntos de edificación vertical u horizontal, destinados principalmente a viviendas, edificios comerciales, de oficinas o destinados a una concentración de industrias.

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	INSTALACIONES DE ENLACE ESQUEMAS	ITC-BT-12
		Página 3 de 3

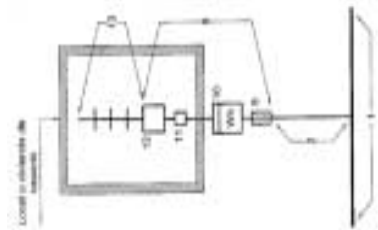

Esquema 2.1. Para un solo usuario

2.2 Para más de un usuario

Las instalaciones de enlace se ajustarán a los siguientes esquemas según la colocación de los contadores.

2.2.1 Colocación de contadores para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar

El esquema 2.1 puede generalizarse para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar.

Por lo tanto es válido lo indicado para los fusibles de seguridad (9) en el apartado 2.1.